


Пример подключения датчика давления “ADZ-Nagano” SML-10.0-.. к ПИД-регулятору давления “Autonics” TZN4S-14C с использованием частотного преобразователя “Hitachi” L200 в качестве исполнительного механизма

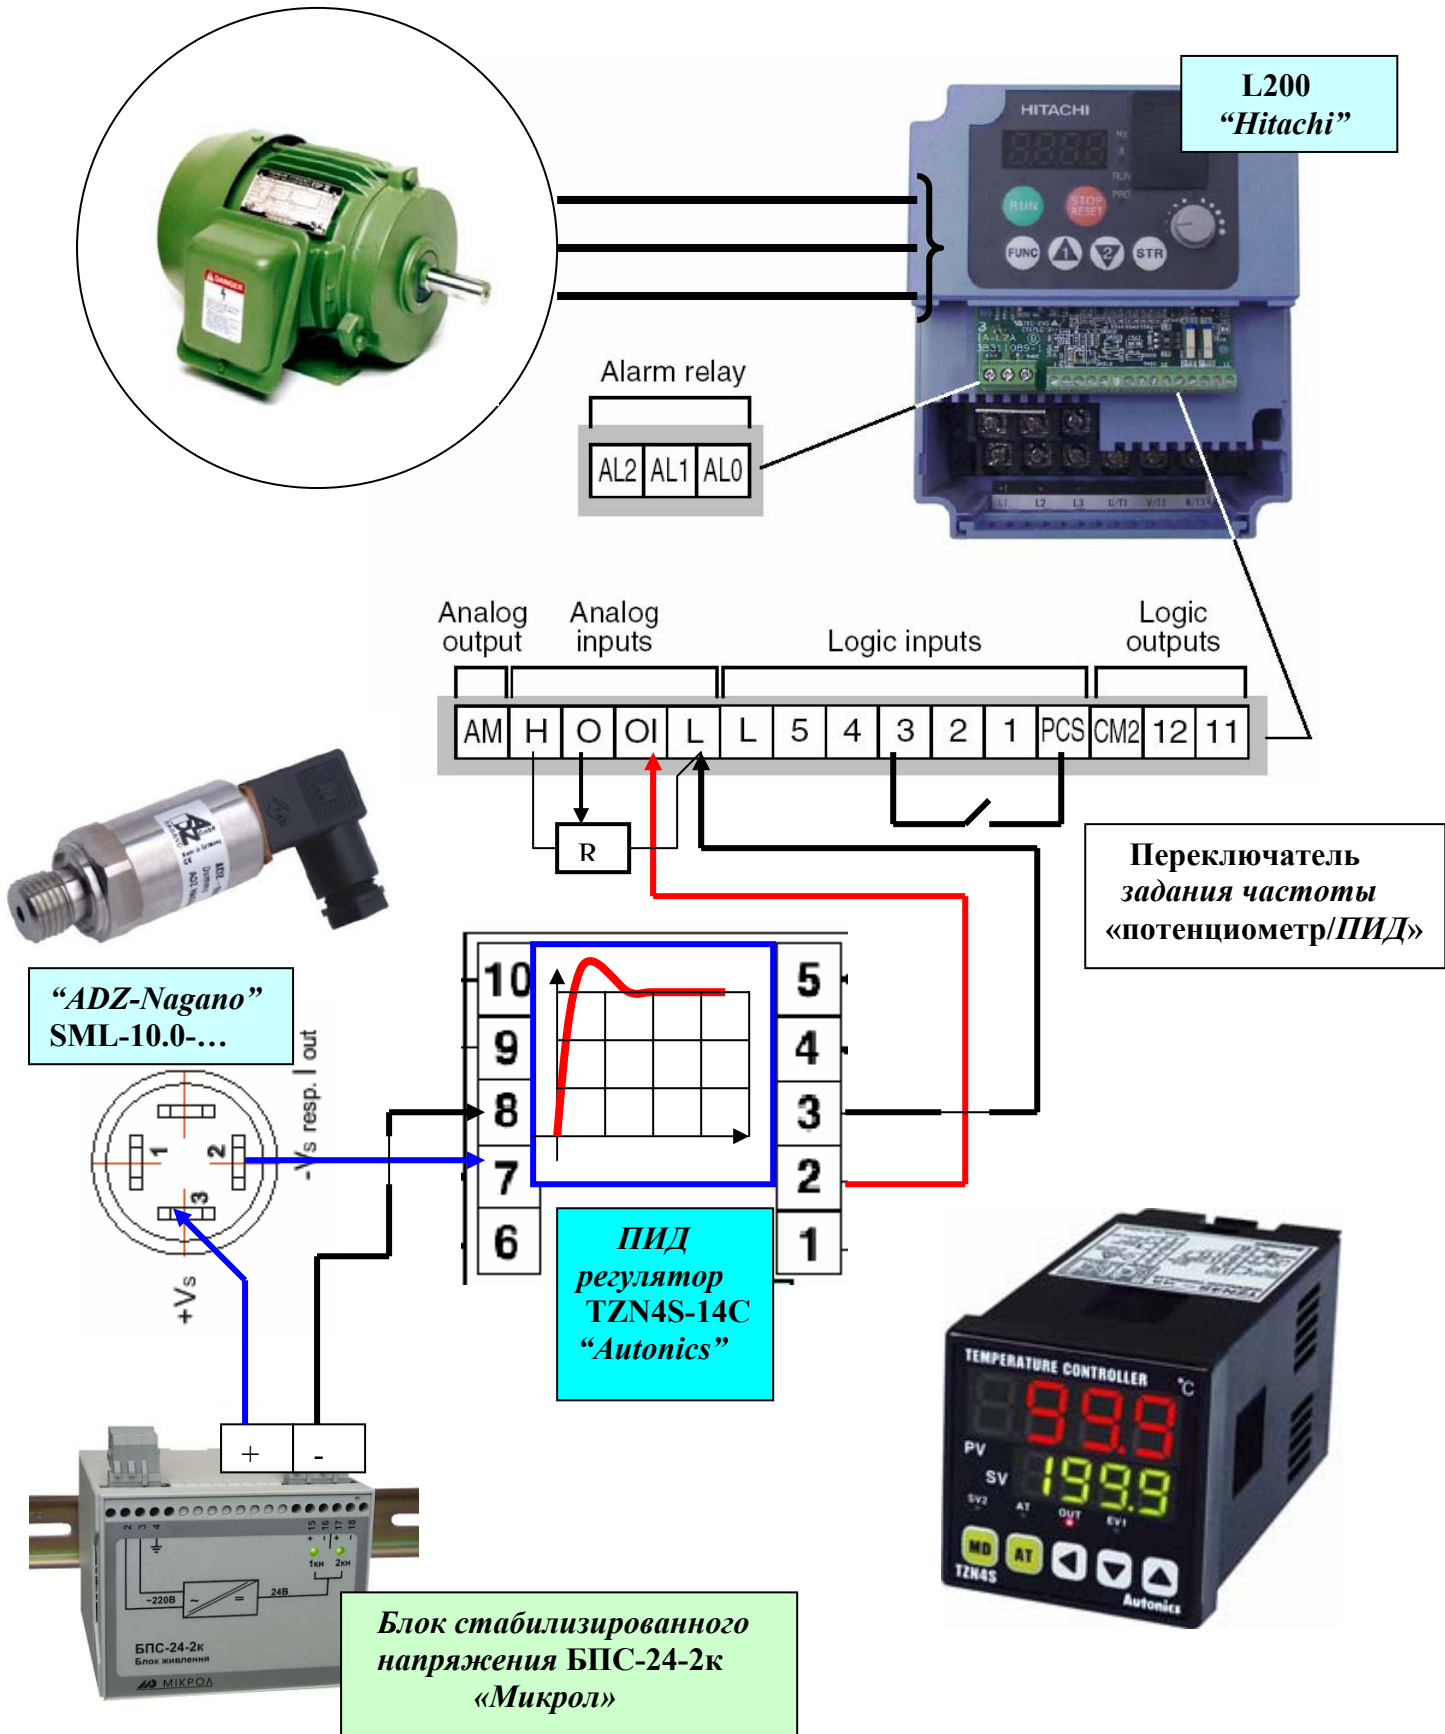

ООО «Термокипконтрол», г. Киев, (044)-362-47-21, 5019341, м. 8-099-347-13-77
www.termokip.com.ua termokip@mail.ru

С Новым Годом !!!